

| Indhold | side |
|--|-------------|
| 1 Indledning | 2 |
| 2 Aftalens gyldighedsområde og principper | 2 |
| 3 Erstatning for anbringelse af jordkabler og mindre transformerstationer | 4 |
| 4 Erstatning for anbringelse af luftledningsanlæg | 4 |
| 5 Foringelse af herlighedsværdi | 11 |
| 6 Erstatning for skader på jordens struktur..... | 11 |
| 7 Erstatning for skadede afgrøder..... | 12 |
| 8 Midlertidige skader og øvrige ulemper | 13 |
| 9 Betalingsforhold | 14 |
| 10 Voldgift og ekspropriation | 14 |
| Bilag 1: Vejledende deklARATIONstekster | 16 |
| Bilag 2: Afgrødeerstatninger 2009..... | 18 |

Elanlæg på landbrugsjord

Landsaftale for elanlæg på landbrugsjord 2009

1 Indledning

Dansk Landbrug og Dansk Energi har med virkning fra 1. september 2004 indgået en aftale om standardiserede principper og takster for erstatning for elanlæg, der anbringes på eller i landbrugsjord.

Fra 2006 er aftaleparterne Dansk Landbrug, Dansk Energi og Energinet.dk.

I det følgende beskrives de principper, der gælder ved denne landsaftale om placering af elanlæg, samt takster for perioden 1. januar – 31. december 2009.

2 Aftalens gyldighedsområde og principper

Når elanlæg skal etableres på privatejede arealer, kan det ske ved aftale eller ved ekspropriation.

Denne aftale danner grundlag for indgåelse af aftale mellem lodsejer og elselskab.

De udbetalte erstatninger i henhold til landsaftalen er engangsbeløb.

2.1 Gyldighedsområde

Landsaftalen gælder kun, når der er tale om almindelig landbrugsjorder. Landsaftalen gælder således ikke for ejendomme, hvis værdi i væsentlig grad er påvirket af ikke-landbrugsmæssige forhold. Det kan eksempelvis være beliggenhed nær byudviklingsområde.

Der ydes ikke erstatning for anlæg, som udelukkende forsyner den pågældende ejendom.

2.2 Voldgift

Er lodsejeren og elselskabet enige om, hvor elanlægget placeres, men ikke om erstatningens størrelse, nedsættes en voldgiftsret, der afsiger kendelse om erstatningens størrelse.

Voldgiftsretten kan også bruges til at fastsætte erstatningen i tilfælde, der falder uden for landsaftalens rammer. Det kan således være relevant for såvel lodsejer som elselskab at indbringe erstatningsspørgsmålet for en voldgiftsret. Naboretslige forhold kan også indbringes for voldgiftsretten.

Se nærmere om voldgift i afsnit 10, Voldgift og ekspropriation

2.3 Ekspropriation

Hvis lodsejeren ikke ønsker at indgå en frivillig aftale med elselskabet, kan elselskabet ifølge Stærkstrømslovens § 18 søge Transport- og Energiministeren om tilladelse til at ekspropriere retten til at etablere elanlægget.

Det vil da være en ekspropriationskommission, der behandler sagen og afsiger kendelse om anlæggets placering og erstatningen herfor.

Se nærmere om ekspropriation i afsnit 10, Voldgift og ekspropriation.

2.4 Skade forvoldt på kabel

Beskadiges et af elselskabet ejet kabel, erstatter skadevolder elselskabets udgifter til udbedring af skaden i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler.

Er skadevolder ejer eller forpagter af den servitutbelagte eller berørte ejendom, kan elselskabets erstatningskrav dog ikke pr. skadetilfælde overstige det beløb, ejeren ville have modtaget i servitut- og/eller anbringelseserstatning ved en nutidig opgørelse. Under alle omstændigheder kan kravet ikke overstige 11.228 kr.

Denne begrænsning gælder ikke, hvis skaden er sket med forsæt. Hvis skadevolderen har en forsikring, der dækker skaden helt eller delvis, gælder den oven for angivne begrænsning af elselskabets krav, for den del af kravet, som ikke måtte blive dækket af forsikringen.

3 Erstatning for anbringelse af jordkabler og mindre transformerstationer

3.1 Erstatning for jordkabelanlæg

| Anlæggets bredde | Erstatning pr. løbende m. | Grundbeløb |
|------------------|---------------------------|--|
| ≤ 20 cm | 13,47 kr. | 3.930 kr. Indeholder 100 m jordkabelanlæg |
| > 20 ≤ 50 cm | 17,96kr. | 3.930 kr. |
| > 50 cm ≤ 100 cm | 24,70 kr. | 3.930 kr. |

Når der tillige pålægges et deklarationsareal ydes en erstatning på 2,81 kr. pr. m².

Deklarationsareal pålægges normalt over 50-400 kV-kabler.

Bredden for et eventuelt deklarationsareal vil fremgå af deklarationen for det enkelte jordkabelanlæg.

Vejledende deklarationstekst findes i Bilag 1.

3.2 Erstatning for anbringelse af transformerstationer.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Indtil 2 m ² | 13.474 kr. |
| Fra 2 indtil 6 m ² | 15.719kr. |
| Fra 6 indtil 10 m ² | 20.210 kr. |
| Fra 10 indtil 15 m ² | 28.070 kr. |

Hvis stationen står i udyrket areal betales 1/3 erstatning.

Hvis stationen står i helt eller delvis dyrket areal og med mindst én side op til ejendomsskel ydes 2/3 erstatning.

Der vil ske opgradering ved fjernelse af ejendomsskel.

4. Erstatning for anbringelse af luftledningsanlæg

4.1 Erstatningsprincipper.

Erstatning for anbringelse af luftledningsanlæg består af en erstatning for master plus en erstatning for deklarationsareal.

I særlige tilfælde ydes desuden en tillægserstatning for fremføring af luftledningsanlæg tæt ved beboelser og tæt ved driftsbygninger samt for eventuel tab af herlighedsværdi.

Desuden kan tillægserstatning for fremføring af flere luftledningsanlæg på samme ejendom komme på tale.

4.2 Grundbeløb.

Der ydes et grundbeløb på 3.930 kr. pr. lodsejer.

4.3 Erstatning for master til 50-400 kV

For et-benede master

| Spændingsniveau | 50-60 kV | 132-150 kV | 400 kV |
|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Bæremast med knæk max. 5° | 17.965 kr. | 30.316 kr. | 44.912 kr. |
| Gennemløbsknækmast | 22.456 kr. | 38.175 kr. | 56.140 kr. |
| Afspændingsknækmast | 26.947 kr. | 46.035 kr. | 67.368 kr. |

For andre mastetyper, herunder master med flere ben, afstivere eller barduner fastsættes erstatning ved individuel forhandling.

4.4 Erstatning for master op til og med 20 kV

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Almindelig mast | 8.982 kr. |
| Mast med skråstivere eller barduner | 13.474 kr. |
| H-master | 13.474 kr. |

4.5 Erstatning for deklarationsareal

Under luftledningerne pålægges et deklarationsareal. For dette ydes en erstatning på 2,81kr. pr. m².

Deklarationsarealet beregnes på grundlag af en gennemsnitsbredde.

4.6 Erstatning for flere luftledningsanlæg på samme ejendom

Hvis der etableres et nyt luftledningsanlæg på en ejendom, hvor der i forvejen findes et eller flere luftledningsanlæg på mindst 50 kV, gives en tillægserstatning.

Tillægserstatningen ydes efter følgende regler:

- Hvis der i forvejen er ét luftledningsanlæg, forhøjes erstatningen for det nye luftledningsanlæg med 1/3.
- Hvis der i forvejen er to luftledningsanlæg, forhøjes erstatningen for det nye luftledningsanlæg med 2/3.
- Hvis der i forvejen er tre luftledningsanlæg, forhøjes erstatningen for det nye luftledningsanlæg med 3/3.
- Er der tale om flere end tre anlæg, sker erstatningsfastsættelsen ved forhandling eller ved voldgiftsforretning (se pkt. 9)

Ved beregningen medregnes kun erstatning for mast og deklarationsareal (punkterne 4.3 og 4.5).

Tillægserstatning beregnes ikke for fjerntliggende arealer, hvor ledningsanlægget, nyt som eksisterende, ikke har umiddelbar tilknytning til hovedarealerne på ejendommen.

4.7 Købstilbud

Hvis et nyt 400 kV-luftledningsanlæg placeres nærmere 80 m fra et stuehus eller et 132/150 kV-luftledningsanlæg nærmere end 54 m fra et stuehus, tilbyder elselskabet at købe hele ejendommen.

For andre helårsboliger på ejendommen gives kun købstilbud for disse. Afstanden måles vandret fra luftledningsanlæggets nærmeste strømførende leder.

Købstilbuddet gives inden luftledningsanlægget opføres og gælder i et år efter luftledningsanlægget er sat i drift.

Tilbuddet gives, uanset om ejendommen i øvrigt berøres af luftledningsanlægget.

Omkostningerne betales af elselskabet.

Alternativt kan lodsejeren vælge at få udbetalt en erstatning for nærføring, jf. afsnit 4.8.

4.8 Erstatning for luftledningsanlæg nær boliger (nærføringserstatning)


Nærføringserstatning ydes når luftledningsanlæg placeres tæt ved boliger. Afstanden måles vandret fra bolig til nærmeste ledning på luftledningsanlægget.

Vurderingen af boligen foretages i mangel af enighed mellem parterne af voldgiftsretten.

For 400 kV

Nærføringserstatningen forhandles individuelt, når boligen ligger nærmere end 80 m fra luftledningsanlægget. Der ydes da en erstatning på mellem 50 og 75 % af boligens handelsværdi. Alternativt kan lodsejeren vælge at tage imod elselskabets købstilbud på hele ejendommen (jf. afsnit 4.7).

Når boligen ligger mellem 80 og 280 m fra luftledningsanlægget, ydes en erstatning på 50 % af boligens handelsværdi ved 80 m faldende lineært til 0 kr. ved 280 m (dvs. at erstatningen falder med 0,25 % pr. m).

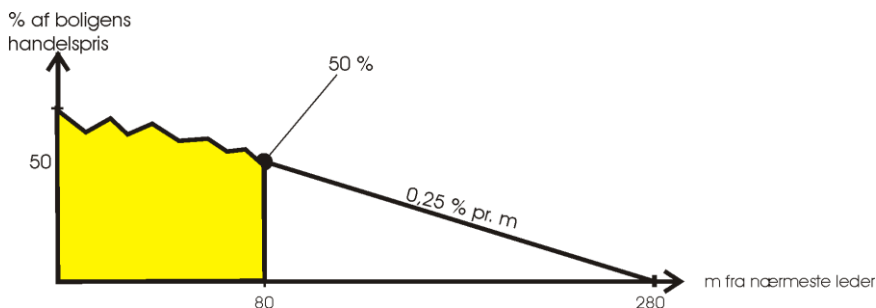


 Alternativt nærføringserstatning efter forhandling (vejledende typisk 50-75 %)

For 132-150 kV

Nærføringserstatningen forhandles individuelt, når boligen ligger nærmere end 54 m fra luftledningsanlægget. Der ydes da en erstatning på mellem 34 og 50 % af boligens handelsværdi. Alternativt kan lodsejeren vælge at tage imod elselskabets købstilbud på hele ejendommen (jf. afsnit 4.7).

Når boligen ligger mellem 54 og 190 m fra luftledningsanlægget, ydes en erstatning på 34 % af boligens handelsværdi ved 54 m faldende lineært til 0 kr. ved 190 m (dvs. at erstatningen falder med 0,25 % pr. m).

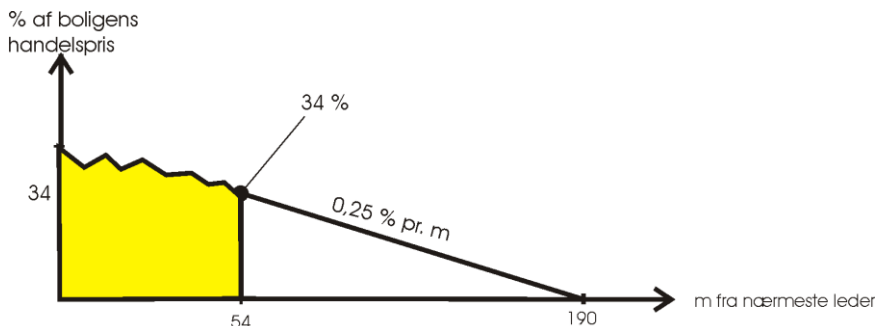

 Alternativt nærføringserstatning efter forhandling (vejledende typisk 34-50 %)

4.9 Erstatning for luftledningsanlæg nær driftsbygninger (nærføringserstatning)

Individuel forhandling ud til 50 m målt fra nærmeste leder til nærmeste driftsbygning ved 400 kV anlæg og ud til 33 m ved 150/132 kV anlæg. Nærføringserstatning på 112.280 kr. ved 50 m fra nærmeste leder til nærmeste driftsbygning faldende til 0 kr. ved 100 m ved 400 kV anlæg. For 150/132 kV anlæg gives 75.228 kr. ved 33 m faldende til 0 kr. ved 67 m.

Der er her forudsat, at bygningen anvendes landbrugsmæssigt.

Eventuel erstatning for driftsbygning til nedrivning vil afhænge af en konkret forhandling.


Nærføringserstatning ydes også til naboejendomme.

For 400 kV



 Individuel forhandling

For 150 kV/132 kV

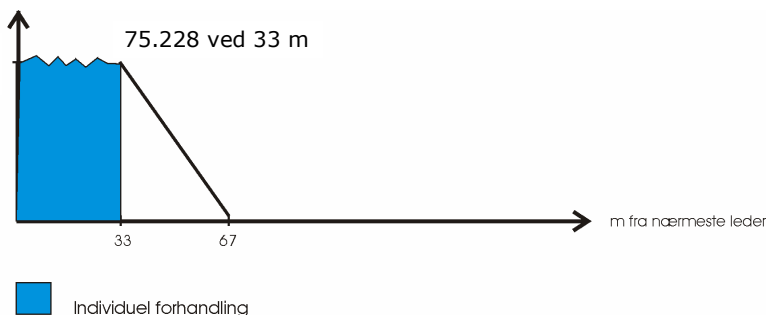

4.10 Særlige forhold ved nærføringserstatninger

Ved tilfælde, hvor nærføringserstatningen udregnet efter principperne under pkt. 4.8 og 4.9 synes enten for høj eller for lav, sker erstatningsfastsættelsen ved forhandling eller ved voldgift (se pkt. 10 Voldgift og ekspropriation)

Der kan for eksempel dreje sig om tilfælde

- hvor en mast og/eller luftledninger kommer særlig tæt på bygninger
- hvor der findes konkrete udbygningsplaner
- hvor nærføringen sker til bygninger af særlig høj værdi eller særlig ringe værdi eller
- hvor nærføringen sker til enligt beliggende driftsbygninger
- hvor bygninger anvendes til andet erhvervsmæssigt formål eller
- hvor andre helt specielle forhold er til stede
- hvor nærføring til bygninger fra nye 60 kV-luftledninger kan forekomme.

4.11 Erstatning ved luftledningsanlæg nær såvel drifts- som beboelsesbygninger (nærføringserstatning)

Begge erstatningsprincipper beskrevet i pkt. 4.8 og 4.9 anvendes, hvis der sker nærføring til både bolig og driftsbygning.

4.12 Ændring af luftledningsanlæg

Når et luftledningsanlæg ændres, ydes erstatning efter følgende regler

- når et luftledningsanlæg erstattes med et nyt luftledningsanlæg med samme spændingsniveau i nogenlunde samme tracé ydes ny fuld erstatning fratrukket 10 % af maste- og deklarationserstatning for det nye anlæg
- når et luftledningsanlæg over 20 kV erstattes med jordkabel ydes ny fuld erstatning
- når et 0,4-20 kV-luftledningsanlæg erstattes med et jordkabel i samme tracé ydes ingen anbringelseserstatning. Ved samme tracé forstås, at jordkablet placeres indenfor 20 m i forhold til luftledningsanlæggets midterlinje.

I andre tilfælde betales erstatning som for nyt anlæg. Lodsejer og net-selskab kan aftale andet tracé på andre vilkår

- Når et eksisterende luftledningsanlæg udvides og ny deklARATION med luftledningsanlæggets kapacitet specificeres, ydes erstatning med følgende opdeling
 - Grundbeløb 3.930 kr.
 - Erstatning pr. masteforhøjelse 11.228 kr.
 - Erstatning pr. m² kr. 1,29
 - ved nærføring beregnes en erstatning på 1/6 af den nærføring, der ville blive givet ved etablering af et nyt tilsvarende luftledningsanlæg.
- Nærføringserstatning ydes også til naboer til anlægget, indenfor de gældende afstandskriterier, dog ydes der ikke grundbeløb, erstatning for masteforhøjelse eller erstatning for tracé.

Ved omkonfiguration, dvs. ændring af spændingsniveau uden at forhøje masten, ydes alene

- grundbeløb

Der ydes ingen erstatning, når master forhøjes ved indskydelse af et mindre element i mastens bund.

5 Forringelse af herlighedsværdi

Der skal foretages individuelle vurderinger af eventuel forringelse af herlighedsværdi.

Dette kan eventuelt være aktuelt ved luftledningsanlæggets passage af

- Å-løb
- Søer
- Skovbryn
- Læhegn
- Natur/rekreative arealer
- Særlige opholdsarealer og ved særlige udsigtsforhold
- ved helt særlige forhold, bl.a. i forbindelse med mindre ejendomme, som fortrinsvis benyttes til bolig

Et andet eksempel kan være placering af master/transformerstationer i udyrkede arealer, herunder i natur/rekreative arealer.

6 Erstatning for skader på jordens struktur

Anlægs- reparations- og tilsynsarbejder, herunder arbejde med kabelplov og kædegraver, medfører at jordens struktur ændres, hvorved jordens ydeevne forringes i de følgende år.

Udføres arbejdet på en sådan måde, at jordens struktur kun ændres i mindre grad ydes der erstatning for let strukturskade.

I 2009 ydes der 0,38 kr. pr. m² for let strukturskade på konventionelt dyrkede arealer og 0,76 kr. pr. m² på økologisk dyrkede arealer.

Hvis strukturskaden ikke dækkes af ovennævnte beløb, kan særlig strukturskade i 2009 afregnes efter nedennævnte tabel.

Der udløses altid særlig strukturskade for

- opgravede arealer, hvor muldjord og råjord holdes adskilt
- opgravede arealer, hvor muldjord og råjord ikke holdes adskilt på grund af meget små opgravningsmængder

- arealer med kørsel af tungt materiel, som ikke vil være dækket af let strukturskade

| Jordens grundværdi kr./ha | Særlig strukturskadeerstatning kr./ha |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Indtil -20.000 | 2,13 |
| 20.001-25.000 | 2,41 |
| 25.001-30.000 | 2,69 |
| 30.001-35.000 | 2,98 |
| over 35.000 | 3,26 |

Lodsejeren kan i op til 5 år efter arbejdets afslutning forlange en ny vurdering af strukturskadens omfang, hvis den tidligere udbetalte strukturskadeerstatning ikke synes at dække det reelle tab.

Parterne søger da at blive enige om den ekstra erstatning, der skal til for at dække hele tabet.

Der kan inddrages en planteavlskonsulent i vurderingen er strukturskadens omfang. Det aftales, hvis elselskabet betaler for denne.

Hvis enighed ikke opnås, fastsættes erstatningen ved voldgift.

Ved erstatningen for strukturskade er det forudsat, at anlægsarbejdet udføres på en rimelig og ordentlig måde. Herved forstås bl.a.

- at muld- og råjord så vidt muligt holdes adskilt ved opgravningen, og at muldjorden søges lagt øverst ved reetableringen
- at elselskabet afleverer arbejdsarealet ryddet, planeret og enten pløjet, grubbet eller harvet efter nærmere aftale med lodsejeren.

7 Erstatning for skadede afgrøder

Der ydes erstatning for afgrødetab såvel ved etablering af elanlæg som ved eventuelle senere tilsyns- og reparationsarbejder.

Erstatningen er i 2009 i henhold til Bilag 2.

I den udstrækning elselskabet er årsag til, at lodsejeren ikke kan oppebære EU-støtte til afgrøder og udtagne arealer, erstatter elselskabet denne.

De støttemæssige konsekvenser af et ekspropriativt eller ekspropriationslignende indgreb fremgår af "Vejledning om enkeltbetalingsordningen, afsnit 4.4. Særlige omstændigheder". Vejledningen kan ses <http://www.netpublikationer.dk/FVM/9036/index.htm>

Ved anlægsarbejder, der højst strækker sig over mere end 5 arbejdsdage, skal direktoratet altid kontaktes. Direktoratet afgør da ud fra en konkret vurdering, om arealet fortsat er støtteberettiget.

Ved behov for ændringer af markkort i forbindelse med overjordiske anlæg, afleverer elselskabet planer med tilhørende arealangivelser - eventuelt fordelt på marker.

I særlige tilfælde - f.eks. ved specialafgrøder, kan der rettes henvendelse til Dansk Landbrugs konsulenter vedrørende fastsættelse af afgrødeerstatningens størrelse.

I tilfælde af, at det kan dokumenteres ved udbyttetab og afregningspriser, at der er tale om større afgrødetab, fastsættes erstatningen i henhold hertil. Kan der ved flerårige afgrøder påvises efterfølgende afgrødetab, vil dette blive godtgjort mod dokumentation.

8 Midlertidige skader og øvrige ulemper

Elselskabet udbedrer eventuelle skader på lodsejerens ejendom, hvis sådanne sker som følge af elanlæggets etablering eller vedligeholdelse. Udbedring af skader sker efter aftale med lodsejeren.

Hvis der i forbindelse med anlægs- eller vedligeholdelsesarbejder opstår dokumenterbare ulemper, må erstatningen for sådanne øvrige ulemper forhandles eller afgøres ved voldgift (se pkt. 10)

9 Betalingsforhold

9.1 Udbetaling

Erstatningsbeløbene som nævnt i pkt. 3 og 4 udbetales uden rentetillæg senest 4 uger efter der er truffet aftale om etablering af anlægget, med mindre andet er aftalt.

Øvrige erstatningsbeløb udbetales senest 4 uger efter anlægsarbejdets færdiggørelse.

Der kan aftales a conto udbetaling.

9.2 Forrentning

Erstatningsbeløb, der udbetales senere end de nævnte 4 uger forrentes med en årlig rente, der svarer til ekspropriationsrenten. For erstatningsbeløbene under pkt. 3 og 4 forrentes i disse tilfælde fra datoen for aftalens indgåelse. Øvrige erstatningsbeløb forrentes fra anlægsarbejdets færdiggørelse.

9.3 Bortforpagtede arealer

Erstatning for bortforpagtede arealer udbetales efter nærmere aftale med lodsejer og forpagter.

9.4 Panthaversamtykke

Udbetaling af erstatningsbeløbene vil normalt ske uden panthaversamtykke. Ved visse større erstatninger kan der blive tale om sådant samtykke, som i så fald indhentes ved elselskabets foranstaltning.

10 Voldgift og ekspropriation

10.1 Voldgift

Hvis lodsejer og elselskab er enige om anlæggets anbringelse, men ikke om erstatningsbeløbets størrelse, afgøres erstatningsspørgsmålet af en voldgiftsret i henhold til Stærkstrømsloven. Voldgiftsretten består af en landsdommer som opmand samt en repræsentant udmeldt af hver af parterne.

Naboretslige forhold kan også indbringes for voldgiftsretten.

Voldgiftsrettens afgørelse kan ankes til en taksationskommission. Taksationskommissionens afgørelse kan indbringes for landsretten. Voldgiftsforretningen og sagens eventuelle behandling ved en taksationskommission foregår uden udgift for lodsejeren. Lodsejeren dækker dog egne omkostninger til sagkyndig bistand, med mindre voldgiftsretten eller taksationskommissionen bestemmer andet. Hvis sagen prøves ved domstolene, træffer disse afgørelse om fordeling af sagsomkostningerne.

10.2 Ekspropriation

Kan der ikke indgås en aftale mellem elselskabet og lodsejeren om elanlæggets anbringelse, kan elselskabet iflg. Stærkstrømsloven søge tilladelse til at ekspropriere efter reglerne i Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Tilladelsen til ekspropriation behandles i Sikringsstyrelsen og gives af Økonomi- og Erhvervsministeren.

En ekspropriationskommission træffer afgørelse om anlæggets anbringelse og erstatningens størrelse.

Ekspropriationskommissionens kendelse kan, for så vidt angår anlæggets anbringelse, ikke ankes til taksation, men kan dog altid indbringes for landsretten.

Erstatningens størrelse kan ankes til en taksationskommission, hvis afgørelse kan indbringes for landsretten.

Ekspropriationsforretningen og eventuel behandling ved taksationskommissionen sker uden udgift for lodsejeren. Lodsejeren dækker dog egne omkostninger til sagkyndig bistand, med mindre ekspropriations- eller taksationskommissionen bestemmer andet. Hvis sagen prøves ved domstolene, træffer disse afgørelse om fordeling af sagsomkostninger.

Bilag 1

Vejledende deklARATIONstekster

Der er aftalt vejledende deklARATIONstekster for

- jordkabelanlæg til og med 20 kV med tilhørende transformerstation med grundareal op til 5 m².
- Jordkabelanlæg over 20 kV

Vilkårene for jordkabelanlæg med tilhørende transformerstationer til om med 20 kV:

1. Selskabet har ret til at efterse, vedligeholde og udskifte kabelanlægget med tilhørende transformerstation samt ret til at sikre, at transformerstationen står frit og upåvirket af omgivelserne.
2. Lodsejeren forpligter sig til at respektere de begrænsninger i brugen af arealet over og omkring kabelanlægget, som lovgivningen til enhver tid foreskriver.
3. Jorden over kabelanlægget kan altid udnyttes til dyrkning af afgrøder, herunder behandling med normale markredskaber.
4. Byggeri, etablering af vej, terrænændringer, grubning, dræning, boringer eller andet, hvor der er risiko for at skade kabelanlægget, og som udføres nærmere end 1 m. fra kabelanlægget (vandret afstand), skal anmeldes til Selskabet senest 8 dage før påbegyndelsen, hvorefter Selskabet for egen regning påviser eller – om nødvendigt – frilægger kabelanlægget.
5. For byggeri til landbrugsmæssige formål flytter eller sikrer Selskabet kablet for egen regning.
6. Ved skovrejsning eller anden beplantning nærmere end 1 m. fra kabelanlægget, skal lodsejeren kontakte Selskabet med henblik på at aftale nærmere vilkår for etablering af beplantningen.

7. Ved fremtidige dræningsarbejder på ejendommen er Selskabet forpligtet til at afholde merudgifter forårsaget af kabelanlæggets tilstedeværelse, såfremt Selskabet inddrages i den forudgående planlægning.

Vilkårene for jordkabelanlæg over 20 kV er formuleret på samme måde som for anlæg til 20 kV bortset fra afsnit 4, 5 og 6, der er erstattet med:

4. Grubning, dræning, udgravning, boring eller lignende inden for deklarationsarealet skal anmeldes til Selskabet senest 8 dage før påbegyndelsen. Selskabet foretager herefter for egen regning påvisning, eller – om nødvendigt – frilægning af kabelanlægget.
5. I deklarationsarealet må der kun under særlige omstændigheder, og efter indhentet tilladelse fra Selskabet, opføres bygninger, etableres vej eller foretages terrænændringer.
6. Ved skovrejsning eller anden beplantning i deklarationsarealet skal lodsejeren kontakte Selskabet med henblik på at aftale nærmere vilkår for etablering af beplantningen.

Bilag 2

Afgrødeerstatninger år 2009

Konventionelle afgrøder

| Afgrøde | Erstatning ekskl. afkoblet EU-støtte øre pr. m ² |
|---|---|
| 1 Vinterhvede inkl. halm | 92 |
| 2 Vinterrug alm. inkl. halm | 53 |
| 3 Vinterrug, hybrid, inkl. halm | 85 |
| 4 Vinterbyg inkl. halm | 83 |
| 5 Havre, inkl. halm | 67 |
| 6 Vårbyg inkl. halm | 70 |
| 7 Maltbyg | 85 |
| 8 Vintertriticale inkl. halm | 73 |
| 9 Helsæd af vårsæd og bælglplanter | 82 |
| 10 Helsæd af vintersæd | 115 |
| 11 Vårsæd til modenhed inkl. halm med udlæg af lucerne | 137 |
| 12 Vårsæd til modenhed inkl. halm m. udlæg af græs til blivende stand | 123 |
| 13 Helsæd af vårsæd og bælglplanter inkl. efterafgrøder | 109 |
| 14 Helsæd af vårsæd og bælglpl. m. udlæg af græs til blivende stand | 143 |
| 15 Helsæd af vintersæd og efterafgrøder | 144 |
| 16 Helsæd af vintersæd med udlæg af græs | 178 |
| 17 Korn med udlæg af frøafgrøder inkl. halm 1) | 1) |
| 18 Udlæg til efterafgrøde | 40 |
| 19 Markærter incl. koblet EU-støtte | 63 |
| 20 Sukkerroer inkl. diverse tillæg | 186 |
| 21 Foderroer | 162 |
| 22 Spisekartofler | 500 |
| 23 Industrikartofler | 275 |
| 24 Græs | 102 |
| 25 Majs | 120 |
| 26 Vårraps inkl. halm | 61 |
| 27 Vinterraps inkl. halm | 94 |
| 28 Lucerne | 126 |

| | | |
|--|--|-----|
| 29 | Hvidkløver | 162 |
| 30 | Hundegræs inkl. halm 2) | 171 |
| 31 | Rajgræs, Ital. inkl. halm | 116 |
| 32 | Rajgræs, Alm. inkl. halm 2) | 123 |
| 33 | Strandsvingel | 182 |
| 34 | Alm. rapgræs inkl. halm | 152 |
| 35 | Engrapgræs inkl. halm 2) | 160 |
| 36 | Rødsvingel inkl. halm 2) | 129 |
| 37 | Engsvingel inkl. halm 2) | 147 |
| 38 | Braklagte arealer og udyrkede arealer | 3) |
| 39 | Pløjejord inkl. ekstra jordbehandling | 22 |
| Økologiske og biodynamiske afgrøder | | |
| 40 | Vinterhvede inkl. halm | 125 |
| 41 | Brødhvede | 142 |
| 42 | Vinterrug inkl. halm | 113 |
| 43 | Brødrug inkl. halm | 142 |
| 44 | Vårbyg inkl. halm | 96 |
| 45 | Havre inkl. halm | 117 |
| 46 | Grynhavre | 128 |
| 47 | Vintertriticale inkl. halm | 138 |
| 48 | Vårtriticale inkl. halm | 90 |
| 49 | Korn med udlæg til afgræsning inkl. halm | 150 |
| 50 | Udlæg til efterafgrøder | 60 |
| 51 | Markærter incl. koblet EU-støtte | 132 |
| 52 | Foderroer | 200 |
| 53 | Græs | 130 |
| 54 | Majs | 170 |
| 55 | Lucerne | 160 |
| 56 | Pløjejord inkl. ekstra jordbehandling | 22 |
| 57 | Hestebønner incl. koblet EU-støtte | 127 |
| 58 | Lupiner incl. koblet EU-støtte | 108 |
| 59 | Spisekartofler | 660 |
| 60 | Raps | 114 |
| 61 | Hvidkløver | 155 |
| 62 | Rajgræs, Alm. inkl. halm 3) | 150 |
| | | |

- 1) Beregnes individuelt afhængig af korn- og frøart. Retableringsomkostninger og frøafgrødeerstatning for efterfølgende høstår skal medregnes.
- 2) Ved flerårige frøgræsafgrøder skal tillige ydes afgrødeerstatning for det eller de efterfølgende høstår.
- 3) På braklagte og udyrkede arealer, der oppebærer EU-støtte, ydes 10 øre pr. m², hvor det er nødvendigt at foretage en retablering.

Pr. 1. januar 2005 er Danmark overgået til en ny landbrugsstøtteordning, den såkaldte "enkeltbetalingsordning".

De støttemæssige konsekvenser af et ekspropriativt eller ekspropriationslignende indgreb fremgår af "Vejledning om enkeltbetalingsordningen, afsnit 4.4. Særlige omstændigheder". Vejledningen kan ses <http://www.netpublikationer.dk/FVM/9036/index.htm>

Ved anlægsarbejder, der højst strækker sig over mere end 5 arbejdsdage, skal direktoratet altid kontaktes. Direktoratet afgør da ud fra en konkret vurdering, om arealet fortsat er støtteberettiget.